ПАСПОРТ

Устройство защиты портов в сети Ethernet с питанием PoE

УЗЛ-ЕП

ИМПФ.468243.049 ПС

Назначение:

Устройство защиты УЗЛ-ЕП предназначено для защиты от импульсных перенапряжений портов локальной сети Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, в том числе, использующих технологию PoE **стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at и IEEE 802.3bt**. Устанавливается в пределах 2-3 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1). *Защищаемое оборудование:* сетевые видеокамеры, контроллеры систем сигнализации и автоматизации, компьютеры, коммутаторы и т.д.

Устройство по техническим и эксплуатационным характеристикам удовлетворяет требованиям ГОСТ IEC 61643-21, ГОСТ IEC 61000-4-5.

Степень защиты IP20 в соответствии с ГОСТ 14254. Конструктивно УЗЛ-ЕП выполнено в пластмассовом корпусе с креплением на 35мм DIN-рейку. Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Технические характеристики:

№ п/п	Характеристика	**Линии данных**	**Линии питания**
1	Защищаемые пары (контакты RJ-45)	(1-2), (3-6), (4-5) и (7-8)	(1,2-3,6) и (4,5-7,8)
2	Макс. длительное рабочее напряжение U_C	6 В DC	58 В DC
3	Номинальный рабочий ток I_N	600 мА	600+600=1200 мА
4	Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In линия-линия С1 / линия-земля С2	100 А / 2 кА	100 А / 2 кА
5	Уровень напряжения защиты U_P при In Линия-линия / линия-земля, не более	20 В / 550 В	120 В / 550 В
6	Уровень напряжения защиты U_P при 1кВ/мкс: Линия-линия / линия-земля, не более	15 В / 550 В	90 В / 550 В
7	Время срабатывания Та Линия-линия / линия-земля	<10 нс / <100 нс	<10 нс / <100 нс
8	Вносимое затухание	<2 дБ (<250МГц)	-
9	Диапазон рабочих температур	-55°С ÷ +85°С	
10	Габаритные размеры	89 х 58 х 35 мм	
11	Тип подключения (Вход-Выход)	RJ45- RJ45	
12	Сечение заземляющего провода, не более	2,5 мм^2	
13	Вес в упаковке	90 г	
14	Категория испытаний по МЭК 61643-21	С1, С2	

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны 86, лит. К, ООО «Тахион»
Тел: 8 (812) 401-60-88, 8 (800) 222-44-62, с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.
Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru E-mail: info@tahion.spb.ru

ОБРАЗЕЦ
Скачано с техэксперт.рф

Комплект поставки:

1. Устройство защиты УЗЛ-ЕП ..... 1 шт.
2. Паспорт ..... 1 шт.
3. Упаковка ..... 1 шт.

Подключение:

Габаритные размеры и схема УЗЛ-ЕП приведены на рис.1 и 2, соответственно.

УЗЛ-ЕП устанавливается в непосредственной близости от защищаемого оборудования и **обязательно должно быть заземлено.** Подключение **УЗЛ-ЕП** к контуру защитного заземления должно производиться через контакт **«РЕ»** со стороны **«Линия»**. Заземлить Аппаратуру через контакт **«РЕ»**.

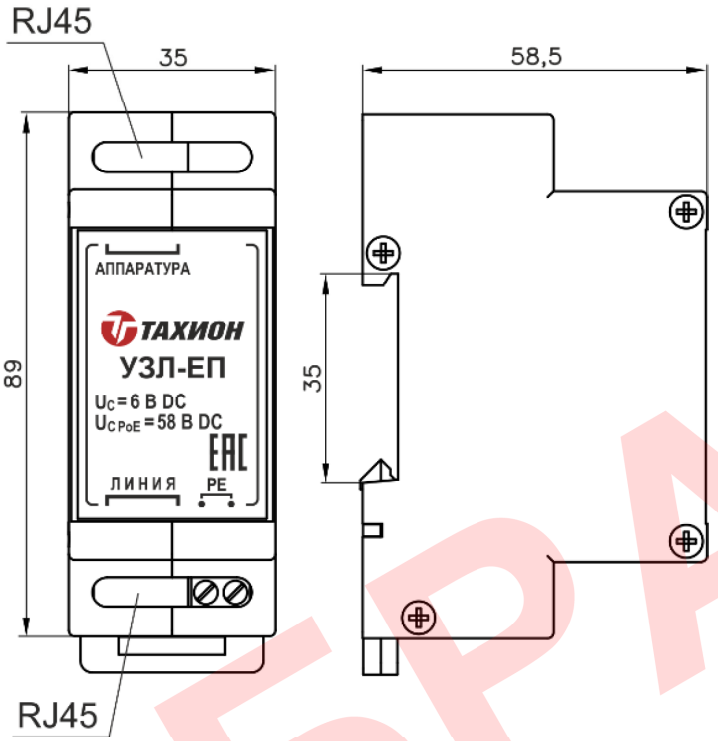


Рис.1

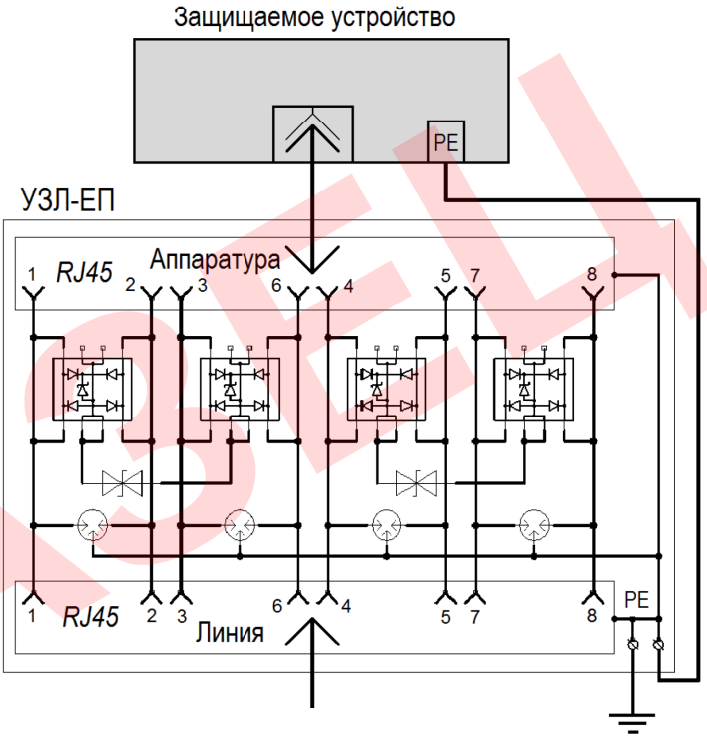


Рис.2

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны 86, лит. К, ООО «Тахион»
Тел: 8 (812) 401-60-88, 8 (800) 222-44-62, с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.
Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru E-mail: info@tahion.spb.ru

ОБРАЗЕЦ
Скачано с ТЕХКЛЮЧИ.РФ